


重要

一次給水配管工事についてのおねがい

一次給水接続口手前に逆止弁付きバルブを設置する場合、ブローバルブを以下のように配管施工してください。

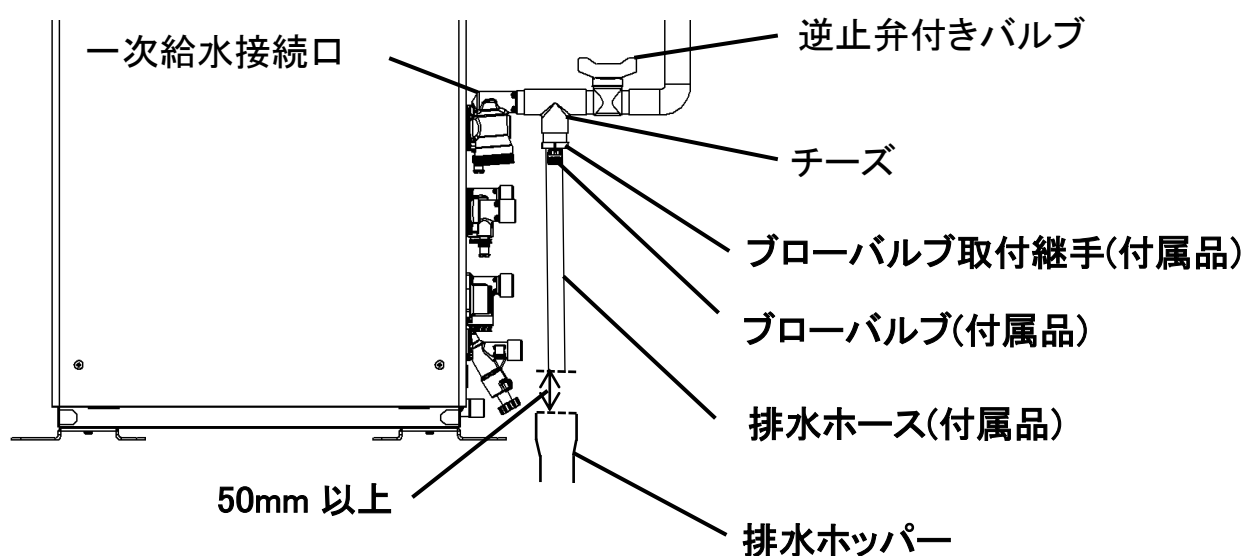

※一次給水接続口と逆止弁付きバルブの間にチーズとブローバルブを設けることで、自動で圧抜きを行います。

付属した排水ホースをブローバルブに取付けて排水ホッパーに流してください。排水経路には必ず 50mm 以上の吐出空間を設けて間接排水してください。またごみ詰まりのないように注意してください。

その他の配管工事については設置工事説明書を参照ください。

Rinnai