


(単位:mm)

梱包部材一覧表

部品名	個数	備考
熱源機通信線	1	長さ:約16m
ケーブルクランプ	1	ガス熱源機内固定用
トラスタッピンねじ	1	φ4×8
ラベル①	1	表示「給湯器①通信線」
ラベル②	1	表示「給湯器②通信線」

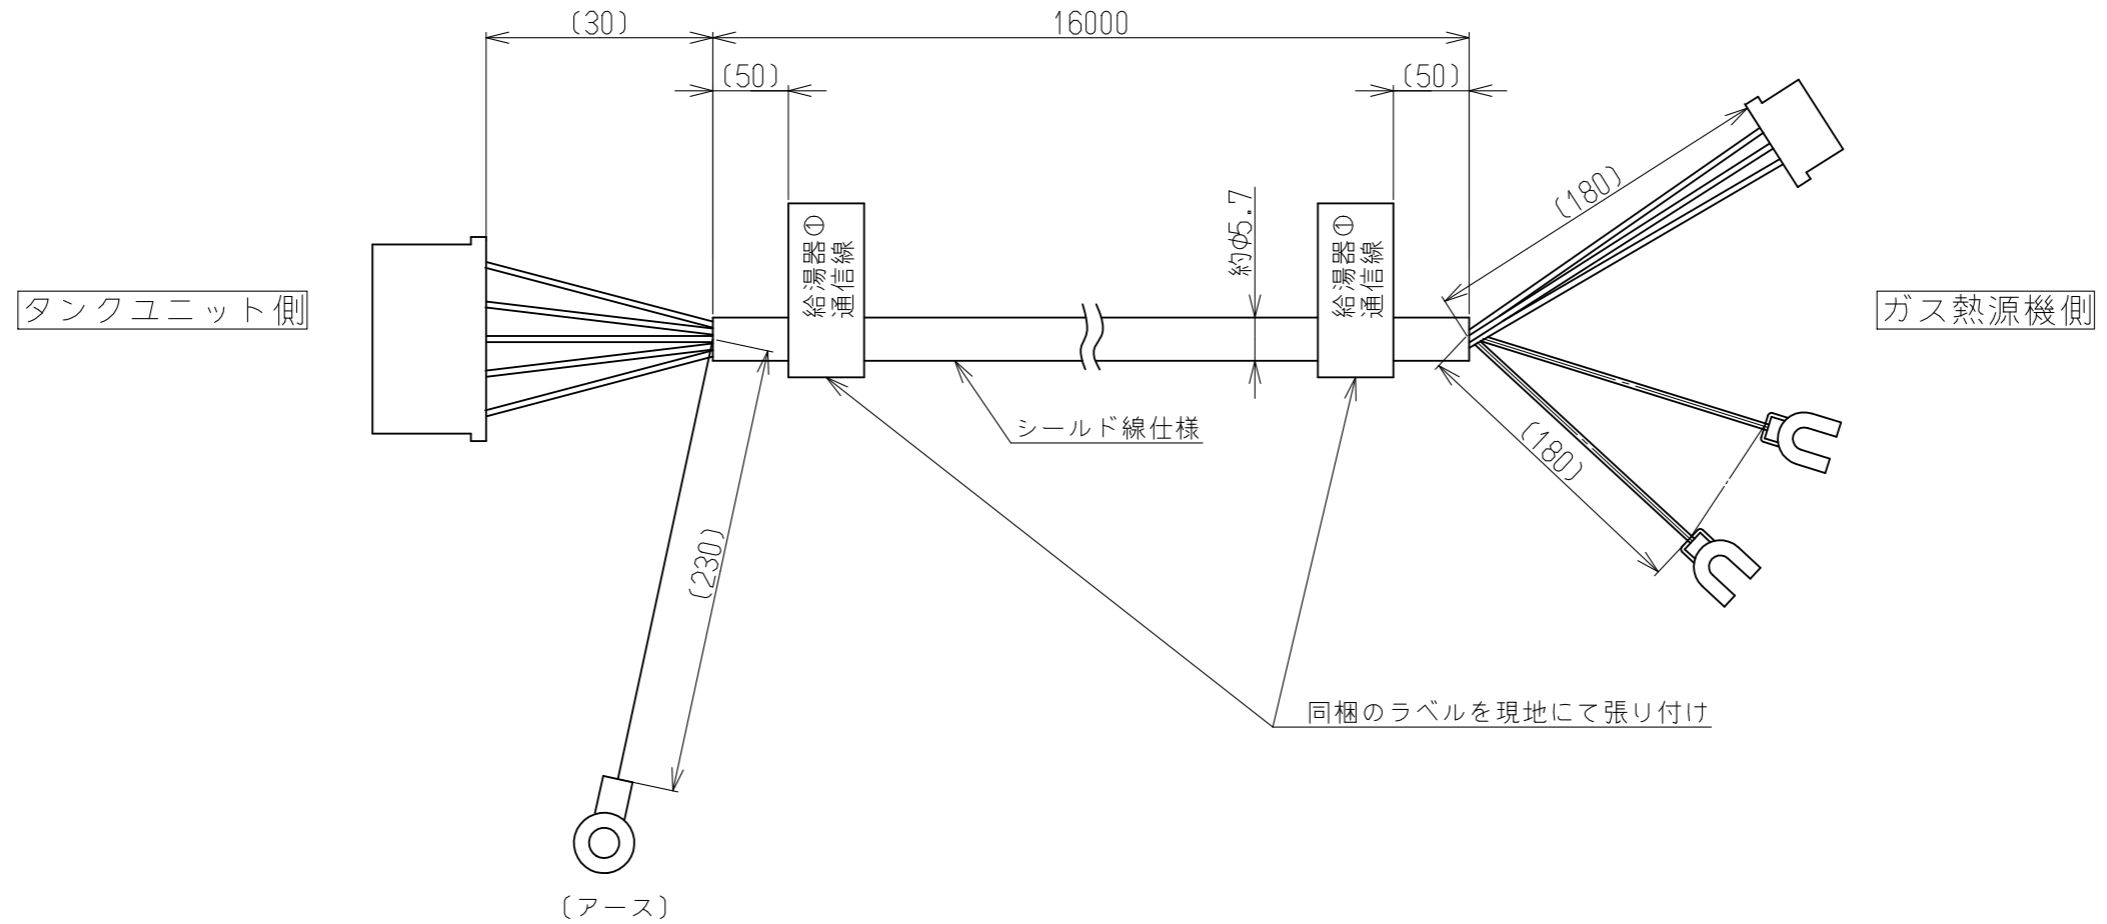

(注)
 ガス熱源機2台設置(タンクユニット型式RPTU-500-BG2)時に熱源機通信線を延長する場合、本製品は2本必要です。
 ・ガス熱源機1台設置の場合は1本必要。
 ・ガス熱源機2台設置の場合は2本必要。
 ガス熱源機1・2 と、タンクユニットの配線1・2 には極性があるため、付属の識別ラベルを現地にて貼り付けてください。

名称	外觀図	品名	熱源機通信線
型式	RPTU-500-BG-4		
作成	2022.04	尺度	Freeサイズ A3 リンナイ株式会社